94
T2-44,00
DH-110kV
DA-4-DE
HWF 1,50, Phasenspannweite unterschritten

- 464.50 -

95
WA160-45,00
DA-110kV
DA-4-DE
HWF 1,25
Verdriller (380-kV)

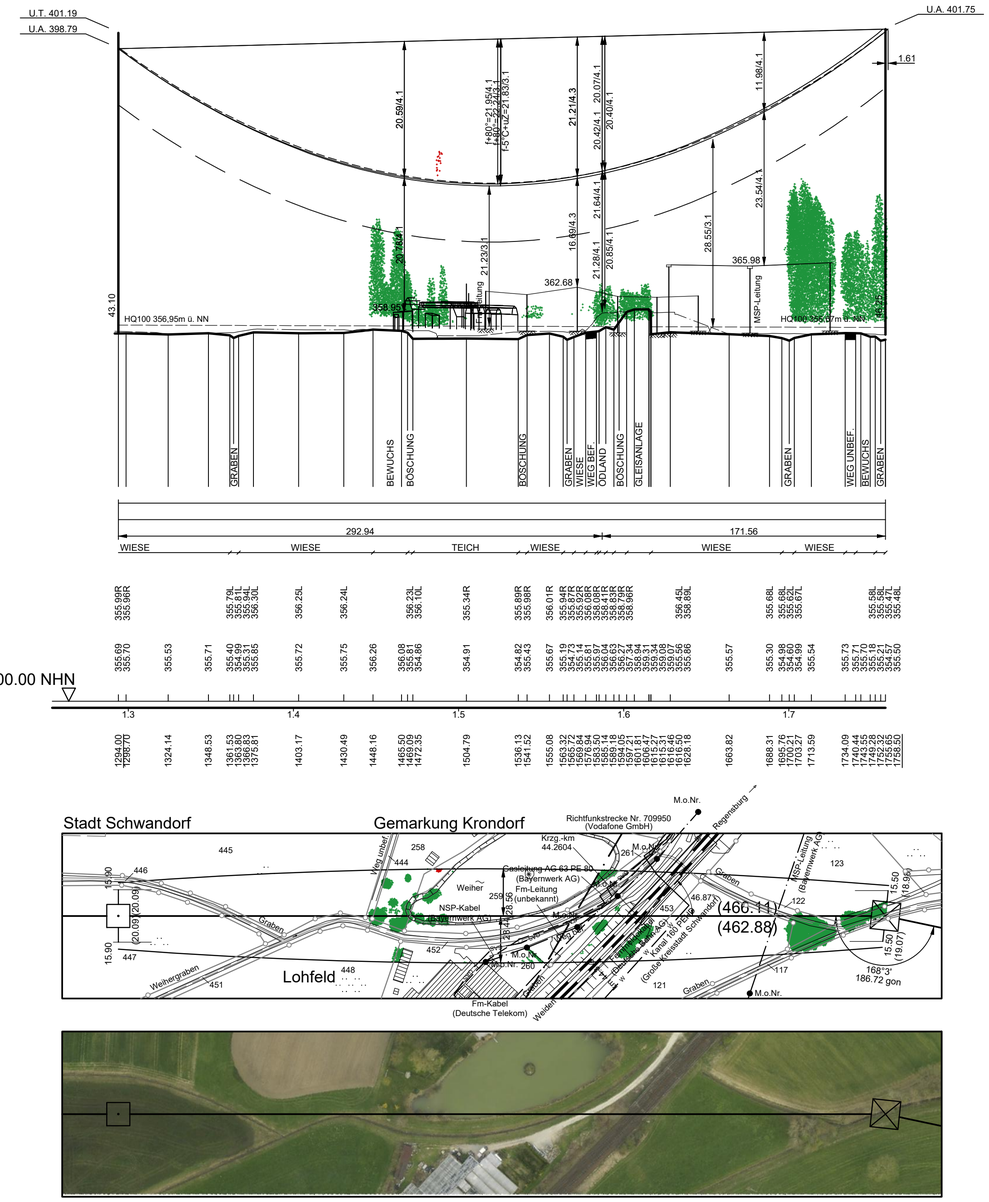

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 3.50 m
Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 3.50 m



T2
DA-4-DE-2015.3
M.Nr. 94



WA160
DA-4-DE-2015.3
M.Nr. 95
Verdriller (380-kV)

Unterlage 4.2

380/110-kV-Leitung Etzenricht - Schwandorf

Ltg. Nr. B161

LÄNGENPROFIL DECKBLATT

Mast-Nr. 94 - Mast-Nr. 95

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/EN 50341/04.16 EIS 2 WIND 1 TEMP.: 80°C
Gestänge	:	DA-4-DE-2015.3
Beseilung		
Leiterseil	:	2 x 3 x 4 x 565-AL1/72-ST1A; α_n = 46.0 N/mm² (380-kV)
	:	2 x 3 x 1 x 565-AL1/72-ST1A; α_n = 46.0 N/mm² (110-kV)
Erdseil	:	
Luftkabel	:	1 x 122-AL3/61-A20SA-13,4; dhgl. zum Leiterseil bei EDS
	:	1 x 261-AL3/25-A20SA-26,0; dhgl. zum Leiterseil bei EDS (BAG)
Ketten	:	DA = 7.00m, VK = 4.70m (380-kV); DA = 3.50m, DH = 2.40m (110-kV)
Seitliche Überhöhung	:	17.0 m rechts — — — — — oder links — · — · — aufgenommen
Datum der Profilaufnahme	:	04/2015

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 17.08.2018

i.V. Eckert — i.A. Dan Fiedler

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

Firma	Maßstab:	Einheit:
Omexom Hochspannung GmbH	Länge 1:2000 Höhe 1:500	Meter

	Datum	Name
Bearb.	13.12.2017	Küter
Gepr.	26.03.2018	Schindler
Zustand		-
Org.-Einheit		-

Zust.	Änderung	Datum	Name
A	1. Deckblatt	30.06.21	OHS

Blatt: 38 / 46

Quelle: Geobasisdaten © Bayrische Vermessungsverwaltung