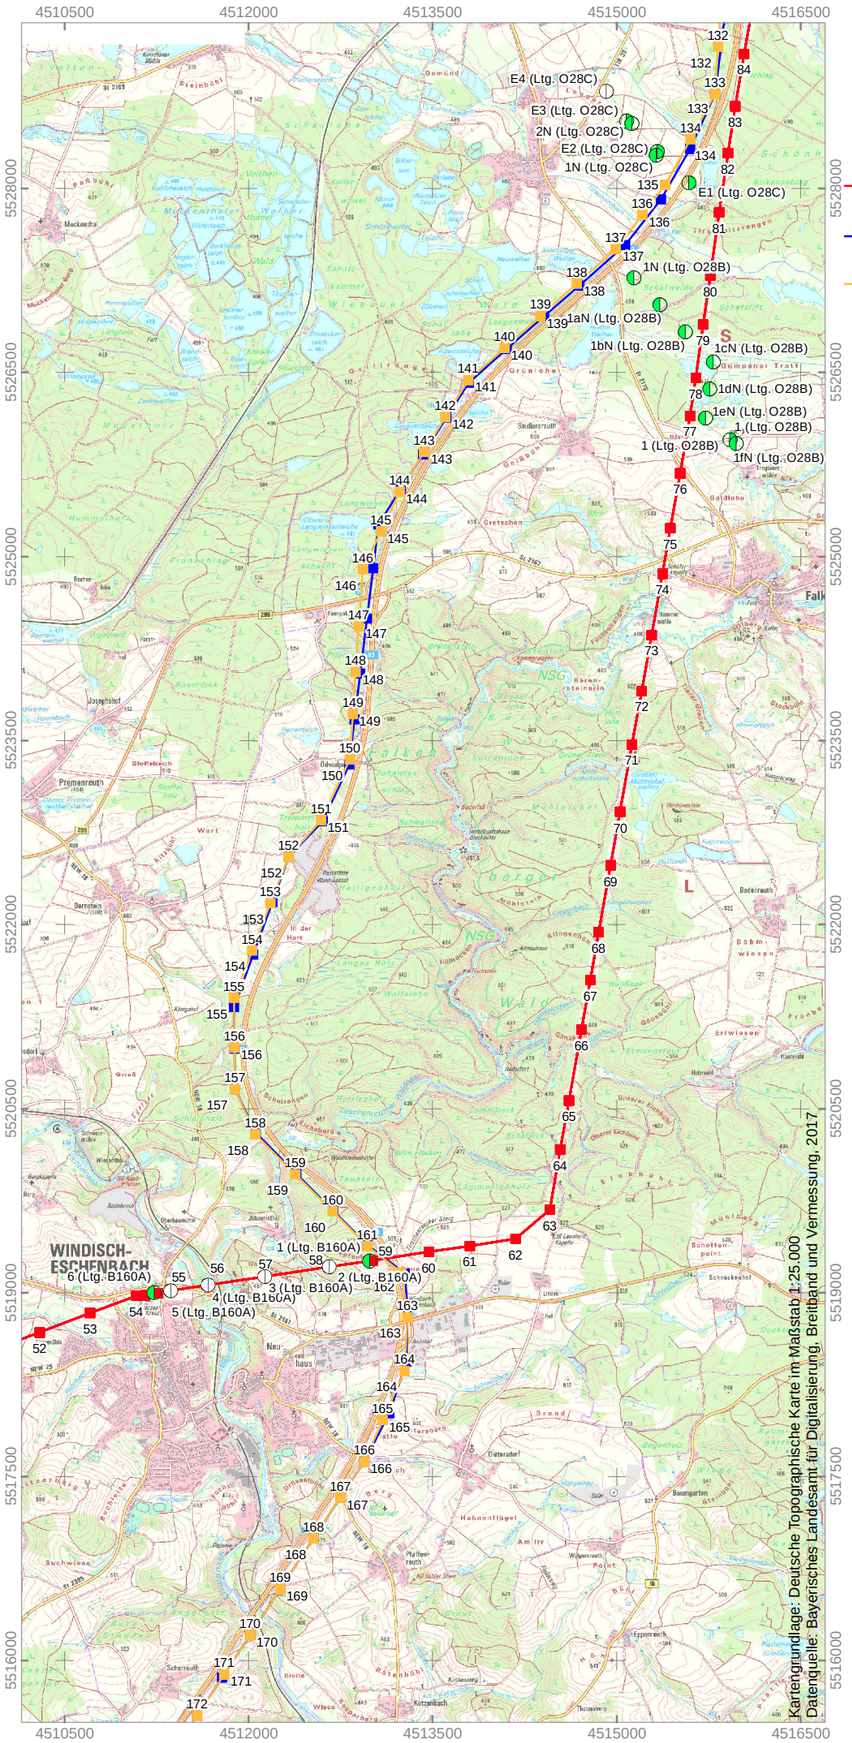

- 110-kV-Rückbaumasten
- 110-kV-Neubaumasten
- 110-kV-Umbaumasten
- Masten 380kV-Bestandsleitung
- Trassenachse 380kV-Bestandsleitung
- Masten 380-kV-Neubauleitung, Deckblattänderung
- Trasse 380-kV-Neubauleitung, Deckblattänderung
- Masten 380-kV-Neubauleitung, ursprüngl. Planung
- Trasse 380-kV-Neubauleitung, ursprüngl. Planung

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
1	Anpassung der Neubautrasse an den aktuellen Planungsstand	24.04.2023	re

Planverfasser:

GZP GbR
Schauenburgerstr. 116
24118 Kiel

	Datum	Name
bearbeitet	10.07.2018	re
gezeichnet	10.07.2018	re
geprüft	11.07.2018	ge

Auftraggeber:

TenneT TSO GmbH
Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth

Projekt:

Ostbayernring – Ersatzneubau 380/110-kV-Höchstspannungsleitung Redwitz – Schwandorf einschließlich Rückbau der Bestandsleitung: Bodenschutzkonzept (8002-17-0078-K-007)

Anlage: 01

Blatt Nr. 1 von 2

Planinhalt:
Abschnitt Umspannwerk Mechlenreuth – Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz (Ltg.Nr. B160): Übersichtskarte der Maststandorte für Neubau und Bestand (1)

Maßstabsleiste: 0 500 1'000 Meter

Maßstab: 1:50'000

Koordinatensystem: DHDN GK Zone 4
Projektion: Transverse Mercator

N