


Vegetationspunkte mit Seitenabstand < 5,00 m
 Vegetationspunkte mit Seitenabstand ≥ 5,00 m



Unterlage 4.2

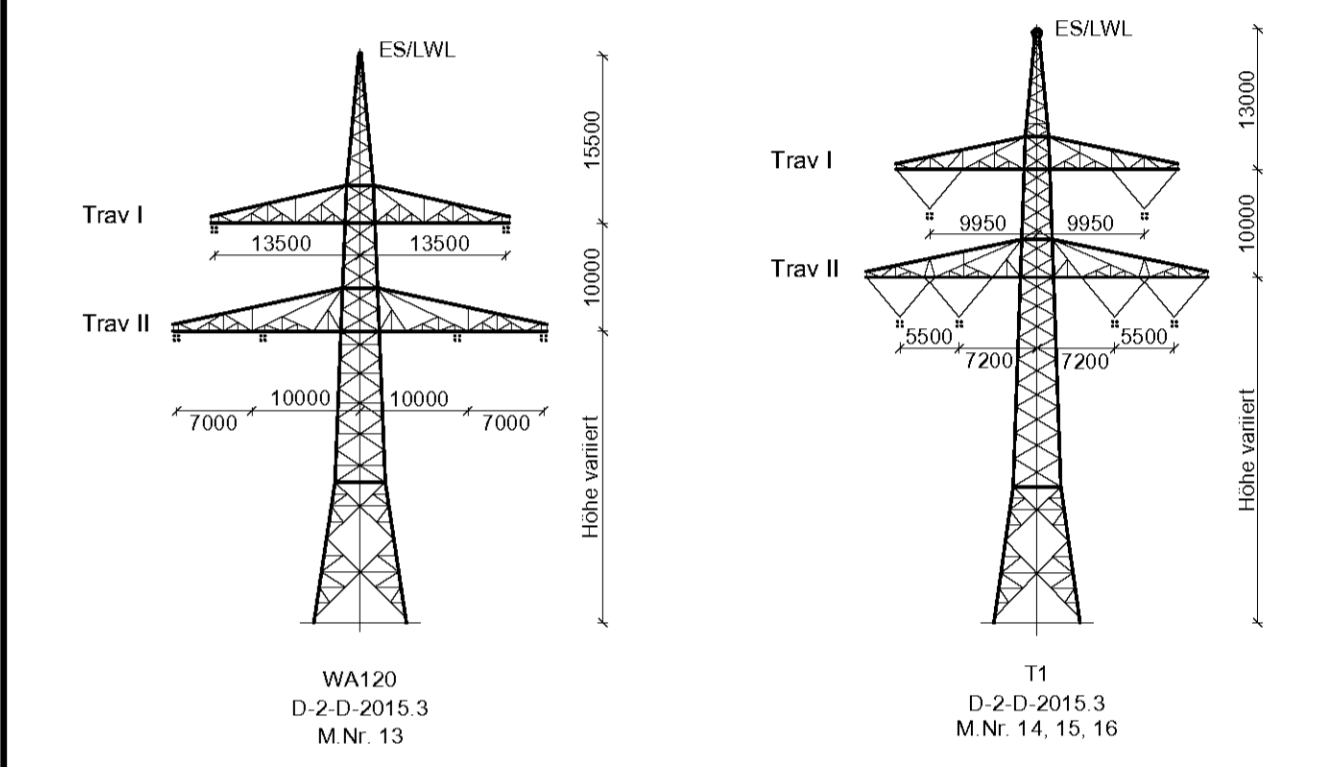

380/110-kV-Leitung Etzenricht - Schwandorf

Ltg. Nr. B161

LÄNGENPROFIL

Mast-Nr. 13 - Mast-Nr. 16

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/EN 50341/04:16 EIS 2 WIND 1	TEMP.: 80°C
Gestänge	: D-2-D-2015.3	
Beseilung	: 2 x 3 x 4 x 565-AL1/72-ST1A; $\sigma_s = 46.0 \text{ N/mm}^2$	
Leiteseil	: -	
Erdschleife	: -	
Luftkabel	: 1 x 122-AL3/61-A20SA-13.4; dghl. zum Leiteseil bei EDS	
Ketten	: DA = 7.00m; VK = 4.70m	
Seitliche Überhöhung	: 15.5 m rechts ----- oder links ----- aufgenommen	
Datum der Profilaufnahme	: 04/2015	

Planfeststellungsunterlagen			
Aufgestellt	17.08.2018	Satzungsmaß auszulegen in der Zeit vom	
Bayreuth,		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ordentlich bekannt gemacht worden	
		Gemeinde	
		Dienstsiegel/Unterschrift	
		Planfeststellungsbehörde	
Firma	Masthöhe	Einheit	
Omexom	Länge 1:2000	Meter	
Hochspannung GmbH	Höhe 1:500	Meter	
Datum		Name	
13.12.2017		Küller	
Gepr. 28.03.2018		Schindler	
Zustand		-	
Orig. Einheit		-	
Zust.	Änderung	Datum	Blatt: 06 / 44